



**PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



CYCLONE GARANCE – Février-Mars 2025

Bilan Eau potable



Coupures préventives

Avant, le passage en **Alerte ROUGE**, certaines collectivités et opérateurs ont fait le choix de mettre en œuvre des coupures préventives :

- Les Aviron
- Petite Ile
- Saint-Leu


→ **Près de 39 000 personnes concernées**

A noter : ouvrages de prélèvement d'eaux brutes du Département/SAPHIR mis à l'arrêt au cours de l'alerte rouge.

→ communes utilisatrices alimentées jusqu'à la vidange des réservoirs d'eaux brutes de la SAPHIR (172 000 personnes).

Etat de la distribution en eau
CYCLONE GARANCE
Point de situation au 27/02/2025 14h00

Alerte orange

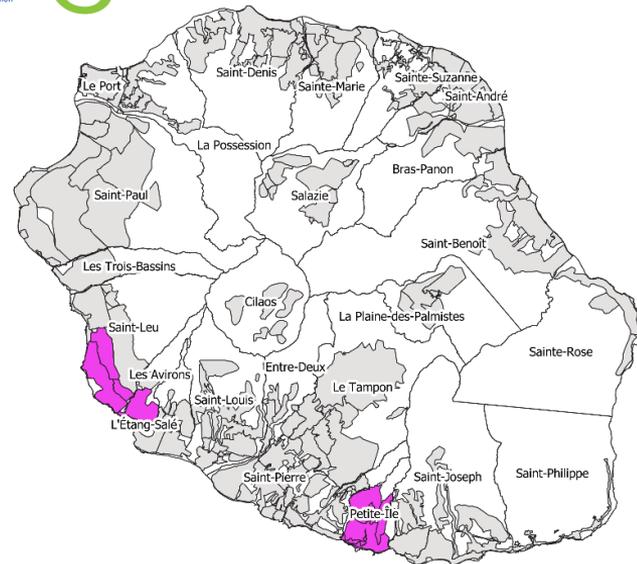

Origine des coupures – situation du 02/03


Motifs des coupures Cyclone GARANCE Point de situation au 02/03/2025 -10h00

PHASE DE SAUVEGARDE

A la levée de l'alerte rouge => 44% de la population privée d'eau

Motifs des coupures

- Casse adduction primaire
- Casse réseau
- Colmatage du captage
- Coupeure électrique
- Autre

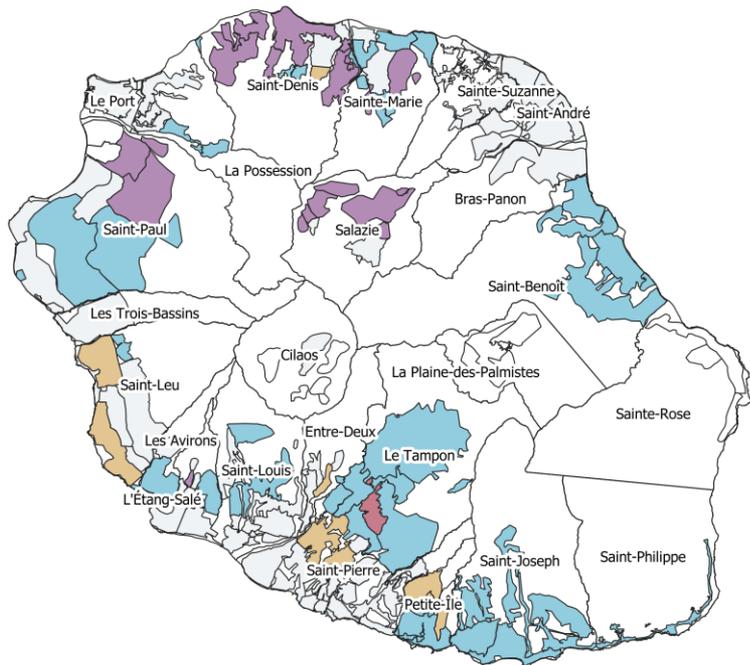


Perturbations quantitatives essentiellement liées à :

- à des **problèmes électriques** (environ 50% des cas),

- à des **phénomènes de colmatage** de captage (25%) qui pour la plupart se régleront en 24h.

Evolution des perturbations en eau potable - GARANCE

Sortie des équipes sur le terrain :
diagnostics plus précis

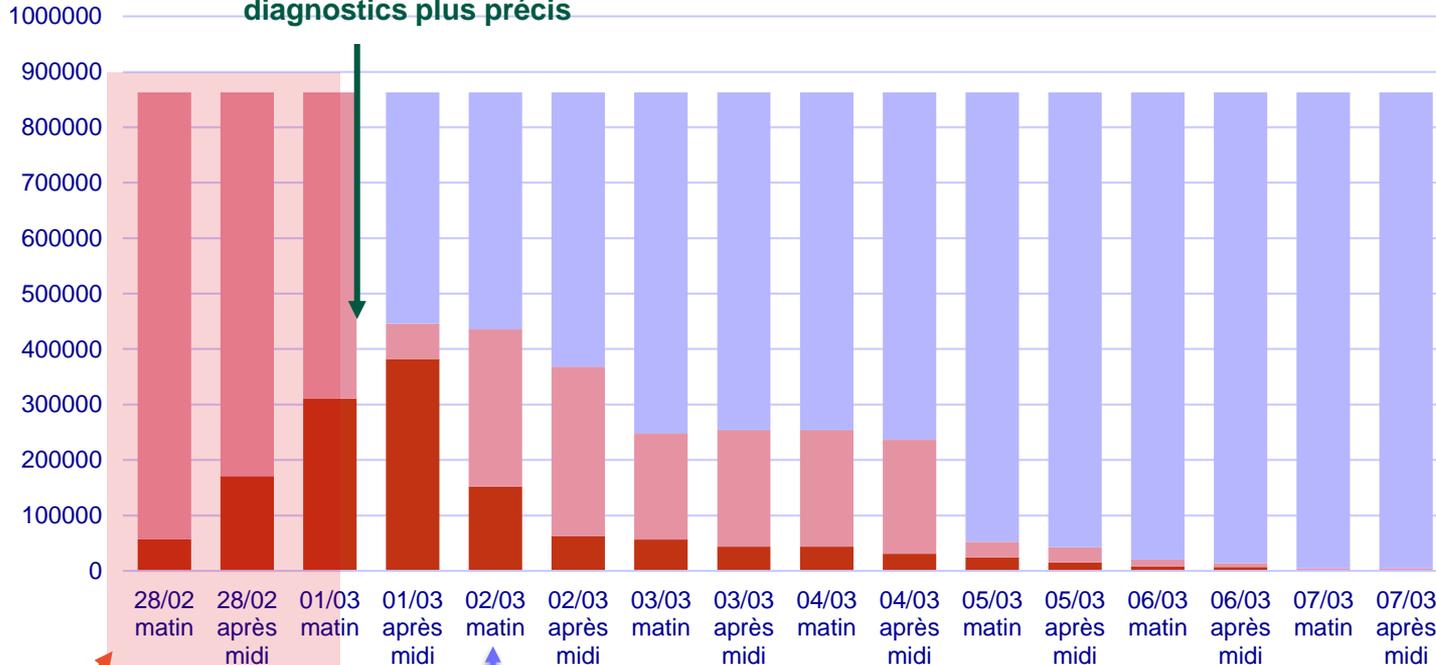

Alerte rouge : coupures
préventives et casses
réparables à distance

Démarrage des suivis
analytiques →
laboratoire Microlab


Coupures totales :

- Le 01/03 (levée alerte rouge) : **44%** de la population sans eau
- Le 03/03 (48h après) : **5%** de la population avec un réseau non alimenté
- 08/03 (J+7) rétablissement total de la situation

- Usagers en distribution maintenue
- Usagers avec perturbations
- Usagers avec coupures totales

Qualité de l'eau

Evolution des restrictions d'usages en phase de sauvegarde

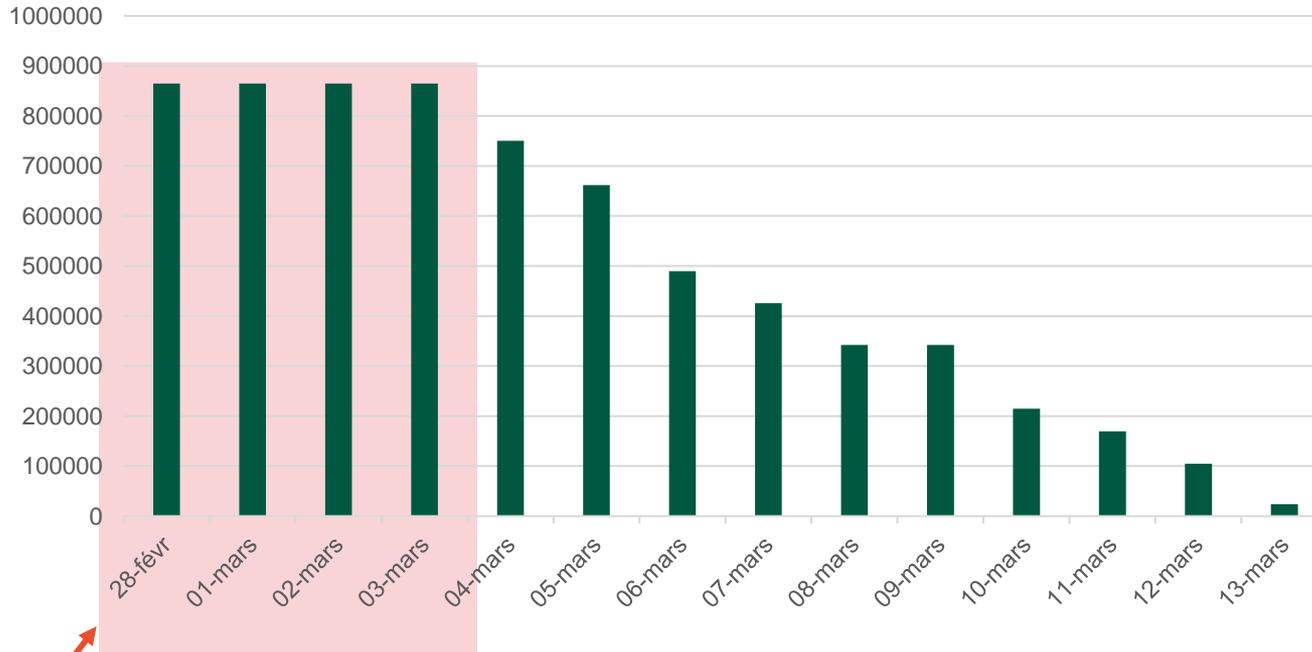

**Restrictions d'usage
systématiques pour toute
la population**

**Retour à la normale
en termes qualitatif
en 2 semaine
environ.**

Mesures de gestion

- **Mise en place d'interconnexions de réseaux et d'intervention de décolmatage**
- **Priorisation des actions EDF de rétablissement de réseaux et mise en service de groupes électrogènes** (prépositionnés ou déployés)
- **Déploiement de citernes d'eau non alimentaires** : plus de 130 citernes déployées sur les secteurs fortement perturbés
- **Approvisionnement par camions-citernes** : pour les citernes, les établissements de santé (GHER, centres de dialyse) pour permettre la continuité des soins
- **Distribution d'eau embouteillée** : sur tous les réseaux subissant des coupures totales de plus de 72heures après la levée de l'alerte rouge : jusqu'à une centaine de palettes d'eau distribuées tous les jours sur les secteurs totalement coupés

Mise en place d'une Task Force Eau pour faciliter la coordination des acteurs à compter du 2 mars

Evolution des perturbations en eau eau potable par arrondissement

Sont considérées les coupures totales et les distributions perturbées (somme des deux items)

